




ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

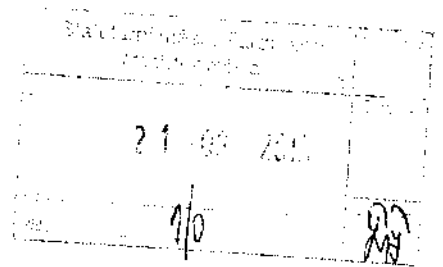

Magistrát města Pardubic
Stavební úřad, p. Fialová
Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
20.3.2013

C. dokumentu : 13/03/24/KS Pcc-ca

VĚC:

Stanovisko ke zkušebnímu provozu

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Cyklos v.d., Cukrovarská 104, 533 61 Choltice

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

„ Stavební úpravy v 1. NP objektu čp. 273 ul. Jindřišská pro změnu užívání na stravovací zařízení s kuchyní na pozemku st. p. 7123/2 v katastrálním území Pardubice „

Proti předčasnému zkušebnímu provozu nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.

Připomínky:


- 1) Doplnit kontrastní značení na druhou polovinu dveřního křídla ve výšce 800 – 1000 mm a zároveň 1400 – 1600 mm. (provést stejně jako u otvíravého dveřního křídla)
- 2) Vzhledem k výškovému rozdílu u vstupu do objektu (30 mm), doplnit zvonek ve výši 900 mm od pochozí plochy s piktogramem vozíčkáře.
- 3) Doplnit do provozního řádu provozovatele : Povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání. Povinnost pomoci imobilním při vstupu a odchodu z objektu. Povinnost obsloužit osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 4) Doplnit Braillovo písmo na dveře WC 200 mm nad klikou. Text WC ženy, WC muži. Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.
- 5) Doplnit na dveře WC symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. Rozměr min. 100 x 100 mm.
- 6) WC imobilní muži, WC imobilní ženy – **vybavení kabiny dodržet dle projektové dokumentace.**
 - záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny (včetně přízdívky) musí být nejméně 700 mm.
 - sklopné madlo musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Pevné madlo musí přesahovat záchodovou mísu o 200 mm.
 - dovybavit malým odpadkovým košem bez víka.
 - systém nouzového volání na WC označit nápisem „ Nouzové volání „ .
 - zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.
 - doplnit háčky na oděv na dveře ve výši 1200 mm od podlahy.
 - doplnit u umyvadla svislé madlo délky nejméně 500 mm.
 - doplnit boční ovládání splachovacího zařízení.
 - doplnit kontrastní značení na obkladech (nebyl splněn požadavek na kontrastní obklad vůči zařizovacím předmětům)

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz



Irena Čáslavková

odborný konzultant bezbariérovosti